

**WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE PRZEDMIOTU
ZAMÓWIENIA ORAZ DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO POTWIERDZENIA
SPEŁNIENIA WYMAGAŃ**

1. Wymagania prawne i wymagane parametry techniczno-użytkowe (jeżeli dotyczy):

Grupa mat. 181-1

1	8814221010	SPODENKI MĘSKIE BOKSERKI Z DZIANINY WISKOZOWO-ARAMIDOWEJ 200G/M2 O WŁAŚCIWOŚCIACH TRUDNOPALNYCH TERMOIZOLACYJNYCH I ANTYELEKTROSTATYCZNYCH ODZIEŻ ROBOCZA ZGODNA Z KATALOGIEM	szt.	270
2	8814521010	BIELIZNA TRUDNOPALNA-KOSZULKA ZGODNA Z KATALOGIEM	szt.	270

**Zgodnie z ujednoliconymi wymaganiami techniczno-użytkowymi - aktualny katalog opisowo-rysunkowy środków ochrony indywidualnej i wyposażenia pracownika:
-wyrób nr 4 – BIELIZNA TRUDNOPALNA - KOSZULKA I SPODENKI**

2. Wymagane dokumenty, które należy załączyć do oferty (jeżeli dotyczy):

- dokumenty wymienione pkt.4 do 9, zgodnie z aktualnym katalogiem opisowo-rysunkowym środków ochrony indywidualnej i wyposażenia pracownika: karta wyrobu nr 4 j.w.
- Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzania na rynek i do użytku w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w warunkach istniejących zagrożeń.
- Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
- Oświadczenie o statusie przedsiębiorstwa

3. Wymagane dokumenty, które należy dostarczyć wraz z przedmiotem zamówienia (jeżeli dotyczy).

1) Przy pierwszej dostawie:

-

2) Przy każdej dostawie:

- dowód dostawy wraz z numerem zamówienia
- świadectwo kontroli jakości
- deklaracji zgodności
- dokument gwarancyjny
- instrukcja użytkowania

4. Inne

- gwarancja min. 12 miesięcy od dostawy do magazynu Zamawiającego
- termin realizacji do 30 dni od daty otrzymania zamówienia

Wyrób 4: BIELIZNA TRUDNOPALNA - KOSZULKA I SPODENKI KRÓTKIE

OPIS WYROBU

Bielizna trudnopalna spełnia rolę bielizny ochronnej trudnopalnej, termoizolacyjnej i antyelektrostatycznej. Wyrób będzie stosowany w atmosferze zagrożonej wybuchem, na dole kopalni. Oferowany wyrób musi być przystosowany do prania mechanicznego w pralnicach przemysłowych z użyciem środków piorących w temp. do min. 40°C oraz suszenia w suszarkach bębnowych.



Bielizna trudnopalna:

- koszulka: długi rękaw zakończony ściągaczem, bez kołnierza,
- spodenki krótkie: stębnowane w pasie, na gumkę, z rozporkiem,

Bielizna trudnopalna musi spełniać wymagania norm:

- PN-EN 340 lub 13 688,
- PN-EN ISO 11612 na poziomach skuteczności A1, B1, C1,
- PN-EN 1149-5 oraz zachowywać właściwości ochronne w zakresie właściwości antyelektrostatycznych do min. 50 prań.

Rysunek przedstawiony poniżej ma charakter poglądowy.

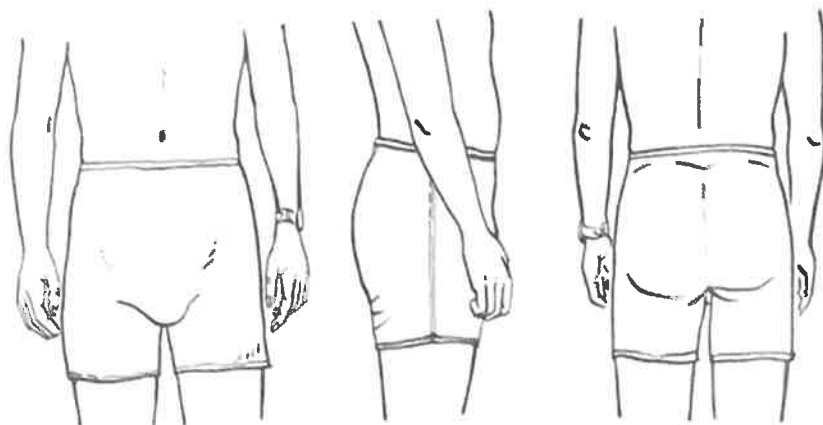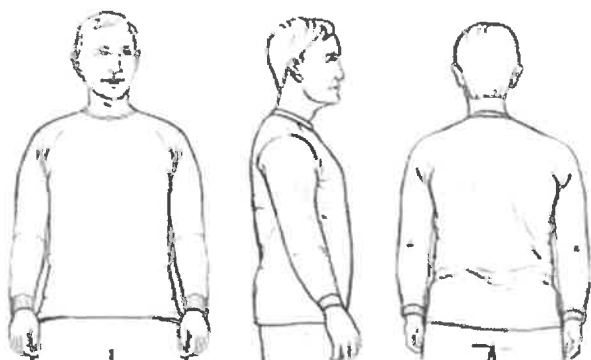


Wymagania:

1. Zgodność z wymaganiami Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej.
2. Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy.
3. Oznakowanie wyrobu musi być trwałe w całym cyklu użytkowania wyrobu.
4. Deklaracja zgodności UE wystawiona przez podmioty wymienione w ww. Rozporządzeniu, potwierdzająca spełnienie:
 - 1) zasadniczych wymagań dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa, o których mowa w załączniku II do tego Rozporządzenia;
 - 2) wymagań zawartych w § 221 Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych (Dz.U.2017.1118). „Niedopuszczalne jest stosowanie w atmosferze zagrożonej wybuchem środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego mogących:
 - być źródłem iskry lub łuku elektrycznego, spowodowanych elektrycznością statyczną lub uderzeniem,
 - spowodować zapłon mieszaniny wybuchowej;
 - 3) wymagań odpowiednich norm (PN-EN 340 lub 13 688, PN-EN ISO 11612 poziomy skuteczności A1, B1, C1, PN-EN 1149-5).
5. Ocena z przeprowadzonych badań stwierdzająca możliwość stosowania wyrobu w środowisku pracy górniczej, wydana przez właściwą jednostkę akredytowaną lub notyfikowaną w zakresie badań elektrostatycznych zawierająca potwierdzenie spełnienia przez wyrób wymagań przywołanej normy i zachowania przez wyrób właściwości antyelektrostatycznych w okresie jej użytkowania.
6. Oświadczenie producenta potwierdzające żądany skład surowcowy i gramaturę oferowanego wyrobu .
7. Certyfikat badania typu UE wraz ze sprawozdaniem z oceny (jeśli stanowi ono integralną część certyfikatu, co wynika z zapisów w nim zawartych), wydany przez jednostkę notyfikowaną,* lub ważny Certyfikat badania typu WE wydany na podstawie Dyrektywy 89/686/EWG.
8. Sprawozdanie z badań, przeprowadzonych przez jednostkę notyfikowaną w ramach kontroli produktu, w okresie ostatnich 12 miesięcy**
9. Instrukcja użytkowania.

* dotyczy ŚOI II i III Kategorii

** dotyczy ŚOI III Kategorii

Oddział Robót Przygotowawczych
Kierownik Oddziału GRP – 1

Adrian Szkutek