

A. Parametry techniczno – użytkowe oferowanego przedmiotu zamówienia:

Oferowany przedmiot zamówienia **spełnia** wymagania prawne i techniczno - użytkowe określone w Załączniku Nr 2.

Nr części zamówienia	Przedmiot zamówienia	<u>Wypełnia Wykonawca.</u> <u>WPISAC:</u> <u>PEŁNY TYP/NAZWE</u> <u>HANDLOWA</u> <u>OFEROWANEGO</u> <u>MATERIAŁU</u>
Pozycja		
1	Pokrywa PG/II skrzynka łączeniowa ognioszczelna SŁO-120 BELMA	
2	Pokrywa korpusu GWP 20 skrzynka rozgałęźna ognioszczelna SR-6 BELMA	
3	Pokrywa=zaглуszka PG-90 skrzynka łączeniowa ognioszczelna BELMA	
4	Zaглуszka=zaślępka WK-Z90	
5	Zaглуszka WK-Z90 z wkładem łączeniowym 6x zacisków skrzynka połączeniowa ognioszczelna OSP-185 BELMA	
6	Skrzynka ognioszczelna rozgałęźna SOR-120 bez wpustów 320A 1000V IP-54 przystosowana dla wpustów PR. BOHAMET BOHAMET	
7	Skrzynka ognioszczelna rozgałęźna SR-6 odmiana I WYK.12 25A 500V 50HZ IP-55 z 2x wpustami BELMA	
8	Skrzynka ognioszczelna rozgałęźna SR-6 odmiana I WYK.13 25A 500V 50HZ IP-55 z 3x wpustami BELMA	
9	Skrzynka ognioszczelna rozgałęźna SR-6 odmiana I WYK.14 25A 500V 50HZ IP-55 z 4x wpustami BELMA	
10	Skrzynka ognioszczelna rozgałęźna SR-16 odmiana I WYK.13 63A 500V 50HZ IP-55 z 3x wpustami BELMA	
11	Skrzynka ognioszczelna rozgałęźna SR-16 odmiana 2/3-2220 120A 1000V 50HZ IP-55 korpus 3x otworowy z 3x wpustami BELMA	
12	Skrzynka połączeniowa ognioszczelna OSP-6 ODMIANA I 32A 500V 50-60HZ IP-55 BELMA	
13	Skrzynka połączeniowa ognioszczelna OSP-6 ODMIANA 2 z w wpustami W30M 63A 1000V 50-60HZ IP-55 BELMA	
14	Skrzynka połączeniowa ognioszczelna OSP-6 ODMIANA 2-331 z 2 wpustami W30M+1 wpust W10M 63A 1000V 50-60HZ IP-55 BELMA	
15	Listwa zaciskowa torów głównych 79.4242.01.5 dla WYK.02 skrzynka łączeniowa ognioszczelna SŁO-120/1 BELMA	
16	Podstawa z zaciskami kabłąkowymi 79.4514.01.5 skrzynka łączeniowa ognioszczelna SŁO-120 BELMA	
17	Zespół wpustowy ZW25M zakres średnic kabli zew. 15-25mm skrzynka SOŁ/SOP/SOR/SOS BOHAMET	
18	Korek zaślępiający gniazdo wpustu ZW35Z skrzynka SOŁ/SOP/SOR BOHAMET	
19	Korek zaślępiający gniazdo wpustu ZW45Z skrzynka SOŁ/SOP/SOR BOHAMET	

Wymagane parametry techniczne dla pozycji nr: 1÷19

POZYCJA 1		Wypełnia oferent [parametry oferowanego materiału]
Typ	Pokrywa PG/II do skrzynki łączeniowej ognioszczelnej	

	SŁO-120 BELMA	
Wykonanie	IM2 Ex db I Mb	
Typ oferowanego materiału:		

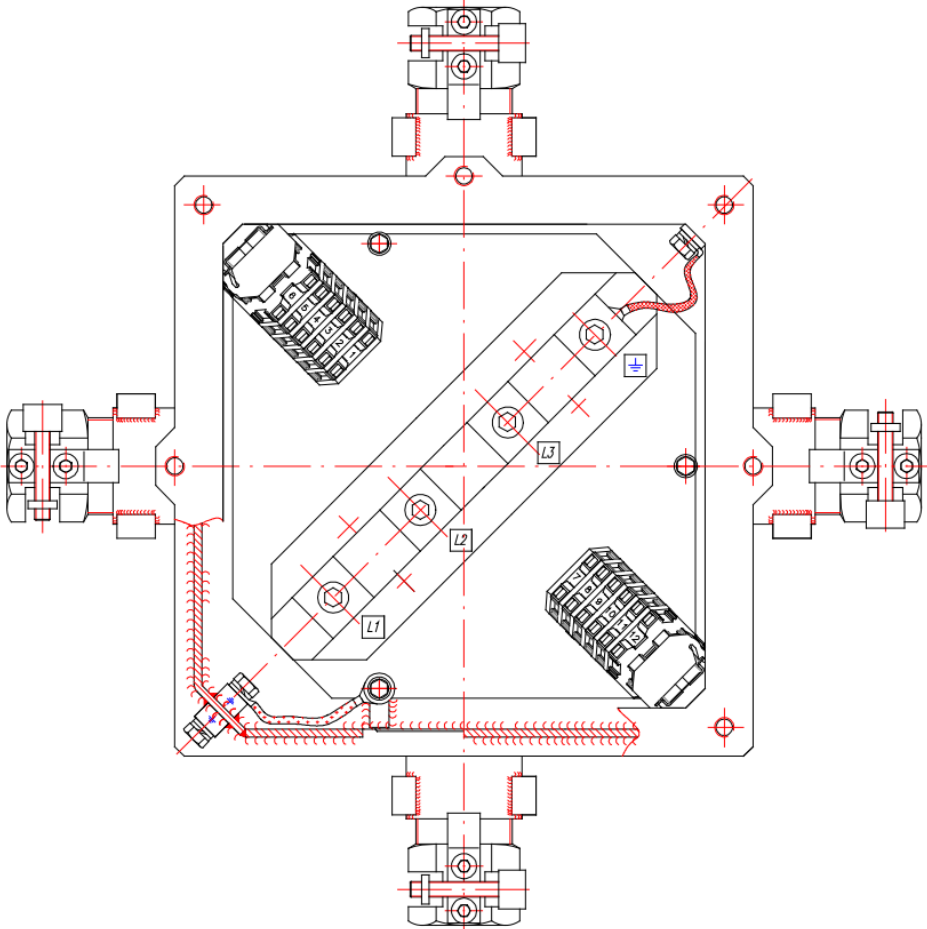
POZYCJA 2		Wypełnia oferent [parametry oferowanego materiału]
Typ	Pokrywa korpusu GWP 20 do skrzynki rozgałęźnej ognioszczelnej SR-6 BELMA	
Wykonanie	IM2 Ex db I Mb	
Typ oferowanego materiału:		

POZYCJA 3		Wypełnia oferent [parametry oferowanego materiału]
Typ	Pokrywa=zaглуška PG-90	
Wykonanie	IM2 Ex db I Mb	
Typ oferowanego materiału:		

POZYCJA 4		Wypełnia oferent [parametry oferowanego materiału]
Typ	Zaглуška=zaślępka WK-Z90	
Wykonanie	IM2 Ex db I Mb	
Typ oferowanego materiału:		

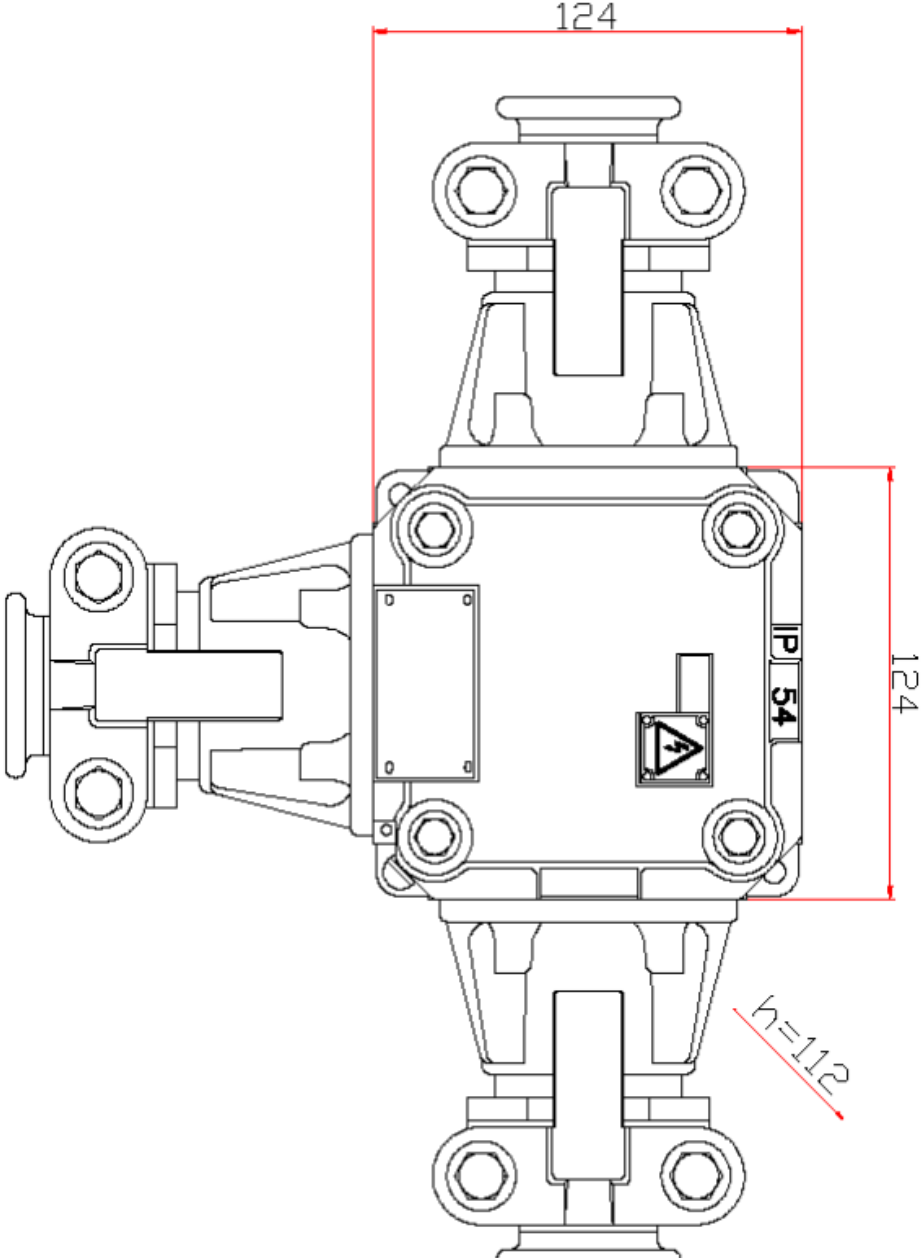
POZYCJA 5		Wypełnia oferent [parametry oferowanego materiału]
Typ	Zaглуška WK-Z90 z wkładem łączeniowym 6x zacisków do skrzynki połączeniowej ognioszczelnej OSP-185 BELMA	
Wykonanie	IM2 Ex db I Mb	
Typ oferowanego materiału:		

POZYCJA 6			Wypełnia oferent [parametry oferowanego materiału]
Typ		SOR-120	
Parametr	Jednostka	Wyposażenie	
Napięcie znamionowe	V	1000	
Prąd znamionowy	A	320	
Ilość zacisków	szt.	3 zaciski gwintowe objemkowe *1)	
Ilość zacisków ochronnych	szt.	1+1 (zewnątrzny)	
Przyłączalność znamionowa	mm ²	35÷120	
Ilość zacisków pomocniczych	szt.	12 (złączka przelotowa 2-przewodowa WAGO 282-101)	

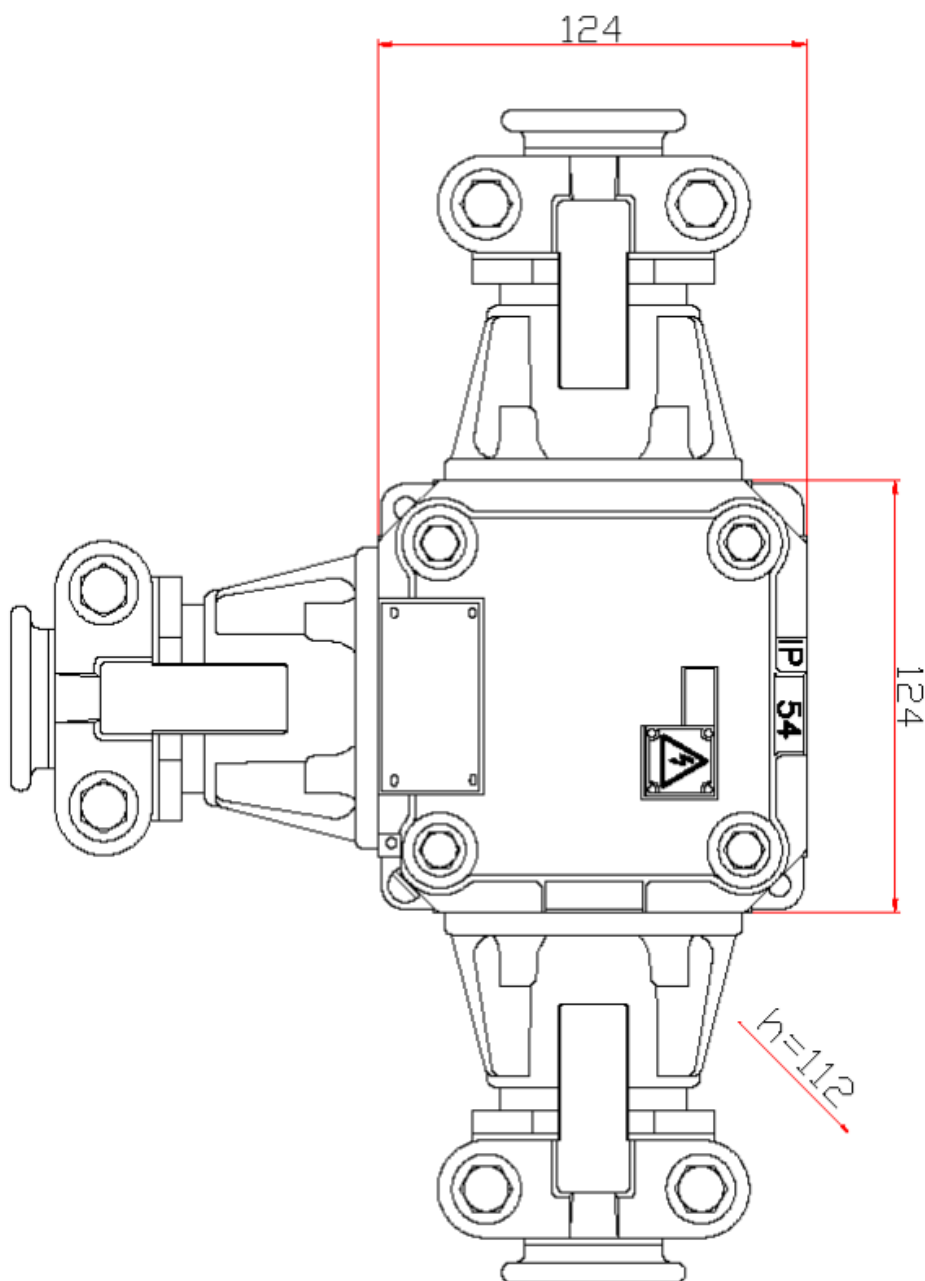
Przyłączalność zacisków pomocniczych	mm ²	0,2÷6	
Średnica zewnętrzna przewodu/kabla	mm	5÷65	
Stopień ochrony		IP 54	
Wymiary konstrukcji wraz z wpustami	mm	470x470x240	
Wykonanie	Ex I M2 Ex db I Mb		
Pokrywa w zestawie	Tak		
Wymiary gabarytowe			
Typ oferowanego materiału:			

POZYCJA 7			Wypełnia oferent [parametry oferowanego materiału]
Typ		SR-6 Odmiana I Wyk. 12	
Parametr	Jednostka	Wypożyczenie	
		Zaciski gwintowe	Listwa zaciskowa typu LTE-6-

		kołpakowe	10.0M	
Napięcie znamionowe	V	500	250	
Prąd znamionowy	A	25		
Ilość zacisków	szt.	3	6 (dwuzaciskowych)	
Ilość zacisków ochronnych	szt.	1+1 (zewnątrzny)	2+1 (zewnątrzny)	
Przyłączalność znamionowa	mm ²	do 10		
Średnica zewnętrzna przewodu/kabla	mm	6÷30		
Stopień ochrony		IP 55		
Wykonanie	IM2 Ex db I Mb			
Pokrywa w zestawie	Tak			
Ilość wpustów	2			
Zespoły wpustowe	Ilość	Typ zespołu	Oznaczenie kodowe	
	2szt.	W30M	3	

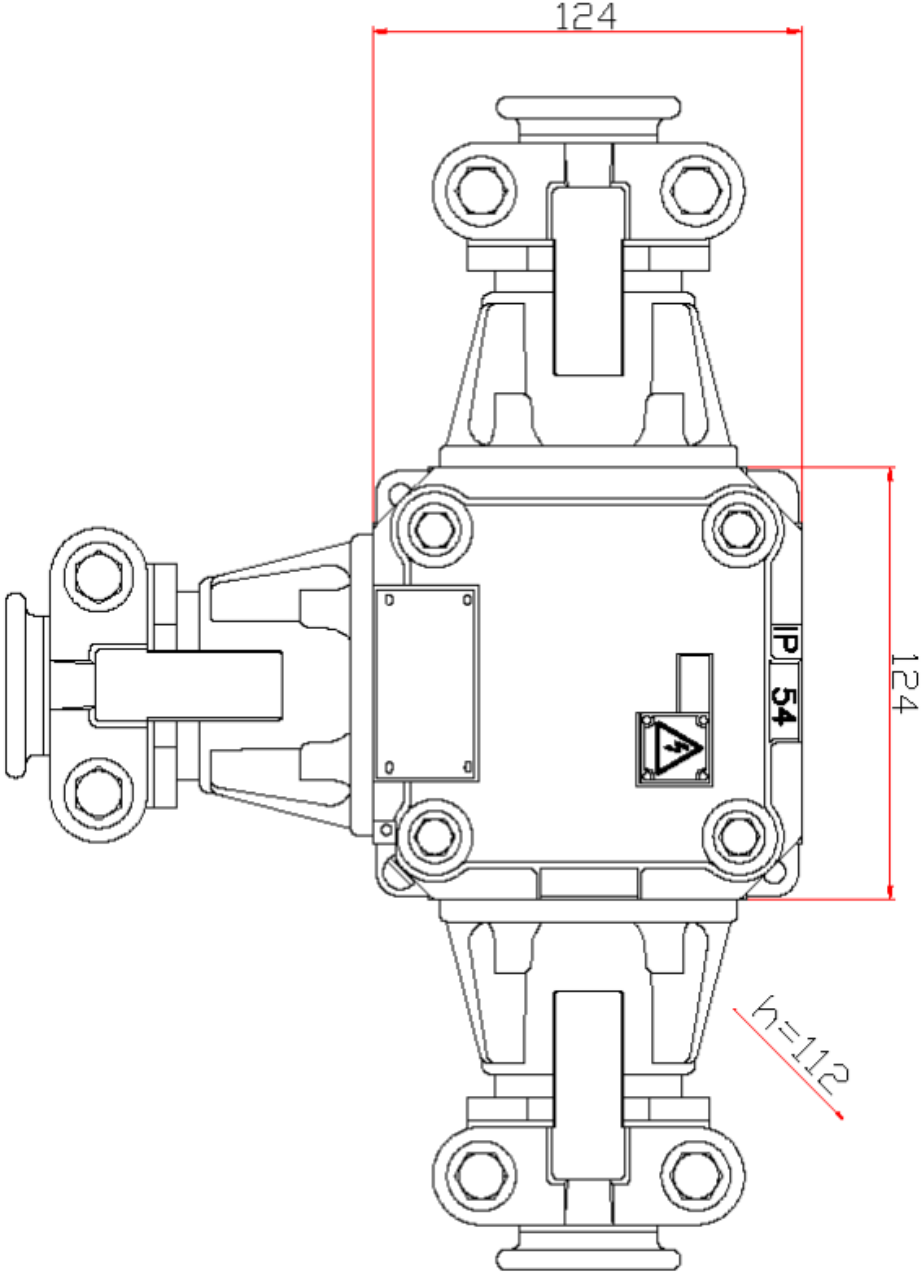
Wymiary gabarytowe	
Typ oferowanego materiału:	

POZYCJA 8				Wypełnia oferent [parametry oferowanego materiału]
Typ		SR-6 Odmiana I Wyk. 13		
Parametr	Jednostka	Wypożenie		
		Zaciski gwintowe kołpakowe	Listwa zaciskowa typu LTE-6-10.0M	
Napięcie znamionowe	V	500	250	
Prąd znamionowy	A	25		
Ilość zacisków	szt.	3	6 (dwuzaciskowych)	
Ilość zacisków	szt.	1+1	2+1 (zewnątrzny)	

ochronnych		(zewnątrzny)		
Przyłączalność znamionowa	mm ²	do 10		
Średnica zewnętrzna przewodu/kabla	mm	6÷30		
Stopień ochrony		IP 55		
Wykonanie	IM2 Ex db I Mb			
Pokrywa w zestawie	Tak			
Ilość wpustów	3			
Zespoły wpustowe	Ilość	Typ zespołu	Oznaczenie kodowe	
	3szt.	W30M	3	
Wymiary gabarytowe				

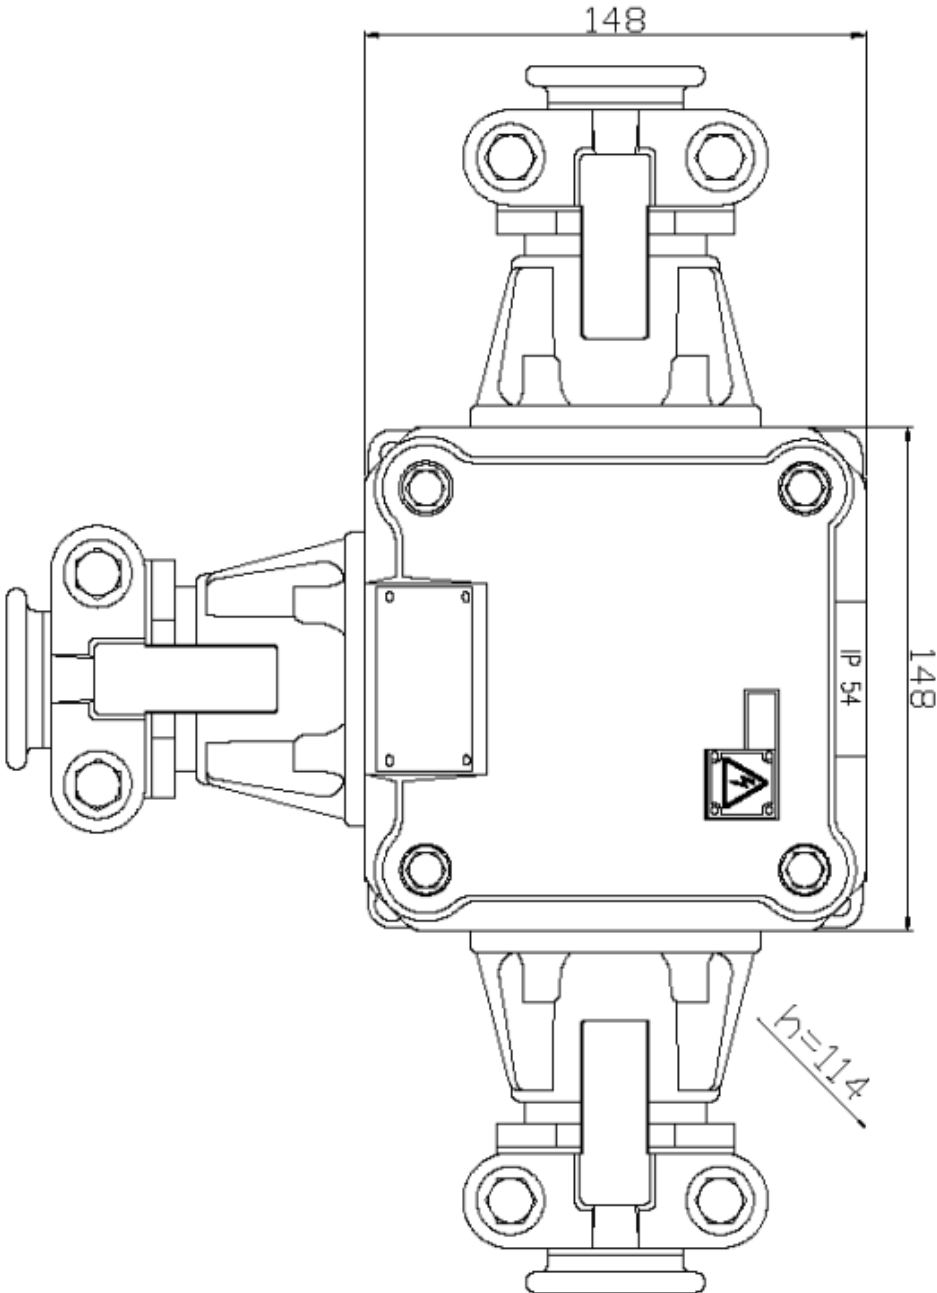
Typ oferowanego materiału:	
-----------------------------------	--

POZYCJA 9				Wypełnia oferent [parametry oferowanego materiału]
Typ		SR-6 Odmiana I Wyk. 14		
Parametr	Jednostka	Wypożyczenie		
		Zaciski gwintowe kołpakowe	Listwa zaciskowa typu LTE-6-10.0M	
Napięcie znamionowe	V	500	250	
Prąd znamionowy	A	25		
Ilość zacisków	szt.	3	6 (dwuzaciskowych)	
Ilość zacisków ochronnych	szt.	1+1 (zewnętrzny)	2+1 (zewnętrzny)	
Przyłączalność znamionowa	mm ²	do 10		
Średnica zewnętrzna przewodu/kabla	mm	6÷30		
Stopień ochrony		IP 55		
Wykonanie	IM2 Ex db I Mb			
Pokrywa w zestawie	Tak			
Ilość wpustów	4			
Zespoły wpustowe	Ilość	Typ zespołu	Oznaczenie kodowe	
	4szt.	W30M	3	

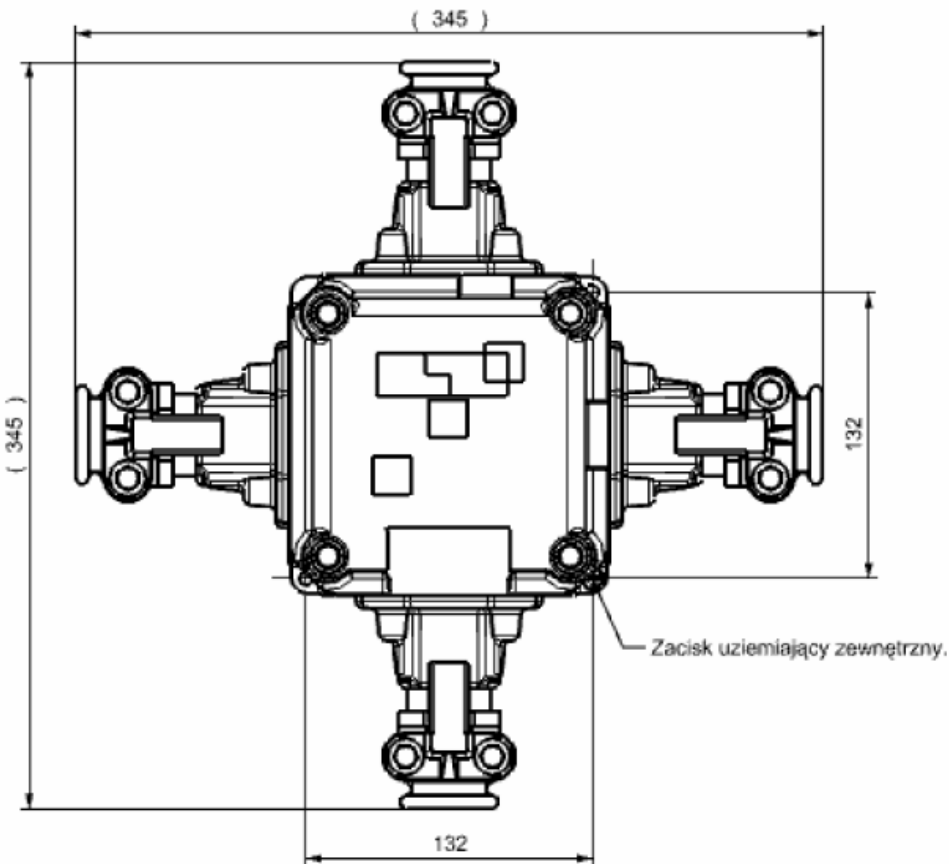
Wymiary gabarytowe	
Typ oferowanego materiału:	

POZYCJA 10				Wypełnia oferent [parametry oferowanego materiału]
Typ		SR-16 Odmiana I Wyk. 13		
Parametr	Jednostka	Wypożenie		
		Zaciski gwintowe kołpakowe	Listwa zaciskowa 6-cio torowa typu LTE-6-16.0M	
Napięcie znamionowe	V	500	500 (660 – eksport)	
Prąd znamionowy	A	63		
Ilość zacisków	szt.	3	6 (dwuzaciskowych)	
Ilość zacisków	szt.	1+1	2+1 (zewnątrzny)	

ochronnych		(zewnątrzny)		
Przyłączalność znamionowa	mm ²	do 16		
Średnica zewnętrzna przewodu/kabla	mm	6÷40		
Stopień ochrony		IP 55		
Wykonanie	IM2 Ex db I Mb			
Pokrywa w zestawie	Tak			
Ilość wpustów	3			
Zespoły wpustowe	Ilość	Typ zespołu	Oznaczenie kodowe	
	3szt.	W30M	3	

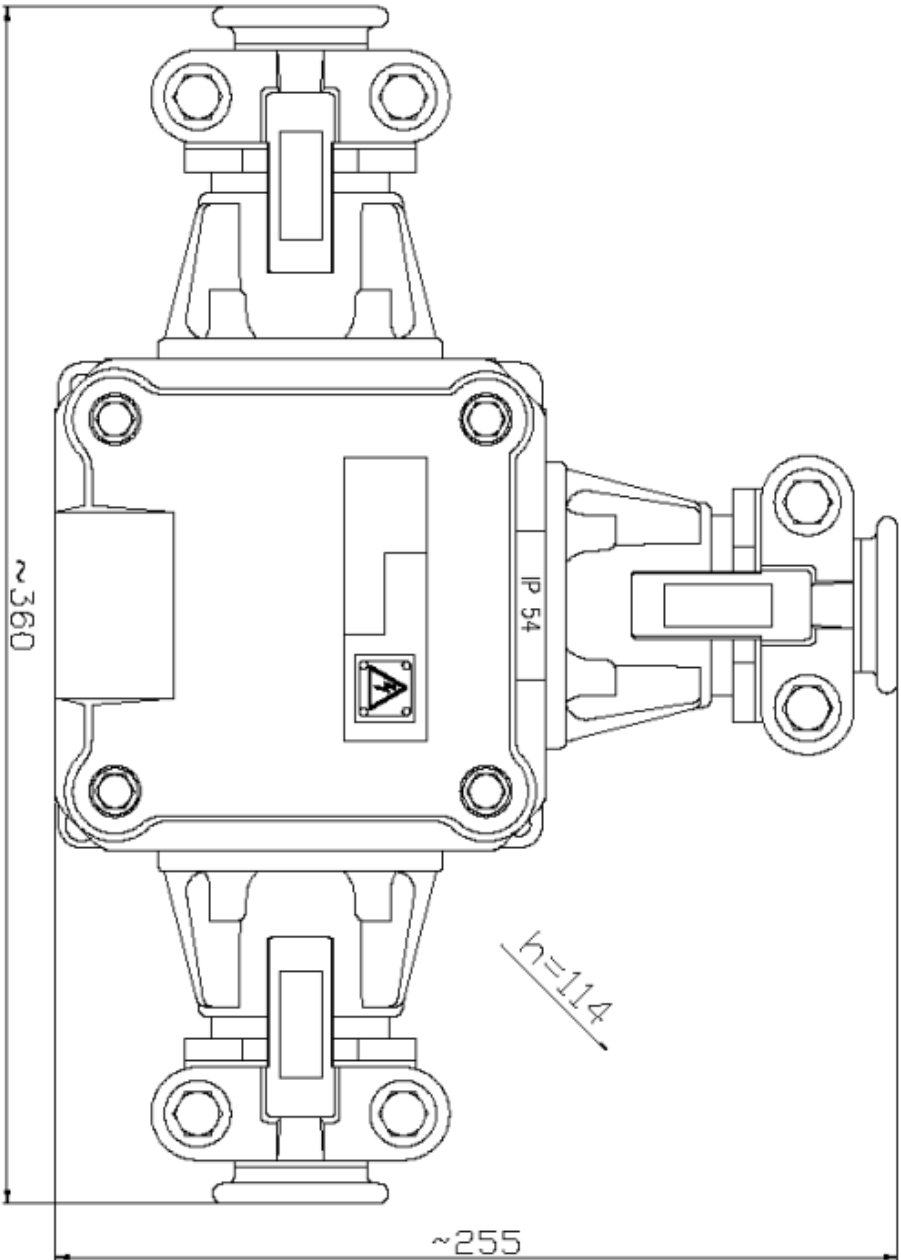
Wymiary gabarytowe	
Typ oferowanego materiału:	

POZYCJA 11			Wypełnia oferent [parametry oferowanego materiału]
Typ		SR-16 Odmiana II – Wyk. 2220	
Parametr	Jednostka	Wartość	
Napięcie znamionowe torów głównych	V	1000	
Napięcie znamionowe torów pomocniczych	V	200V	
Prąd	A	120	

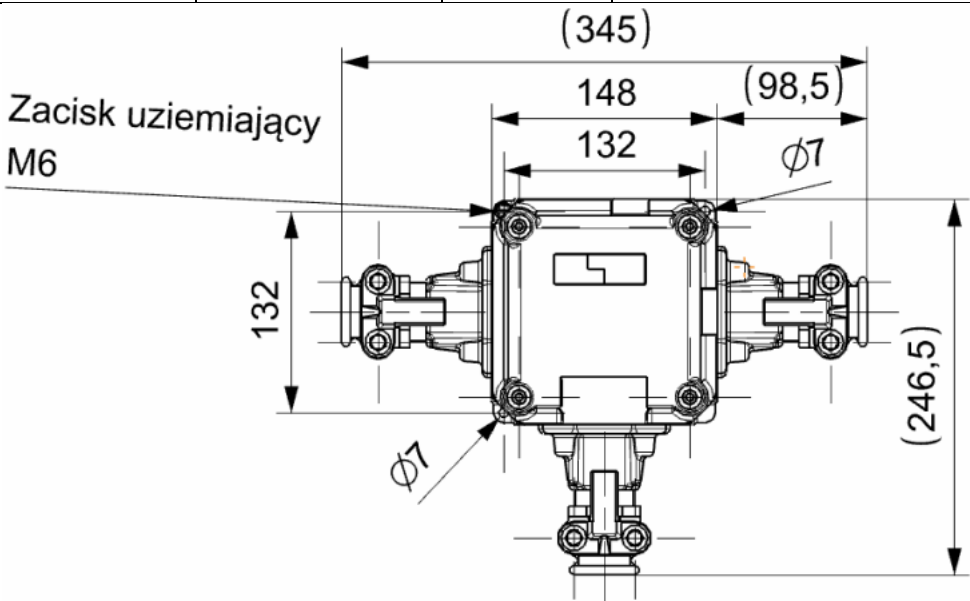
znamionowy torów głównych			
Częstotliwość znamionowa	Hz	50÷60	
Zaciski torów głównych	3x25mm ²		
Zaciski torów pomocniczych	3x 2x4mm ²		
Zaciski ochronne	1x16mm ² +1(zewnętrzny)		
Średnica zewnętrzna przewodu/kabla	mm	6÷40	
Stopień ochrony	IP 55		
Wykonanie	IM2 Ex db I Mb		
Pokrywa czołowa pełna w zestawie	Tak		
Zespół izolatora z zaciskami	Tak		
Ilość wpustów	3		
Zespoły wpustowe	Ilość	Typ zespołu	Oznaczenie na uszczelce
	3szt.	W30M	Ø20÷25 Ø25÷30
Wymiary gabarytowe			

Typ oferowanego materiału:	
-----------------------------------	--

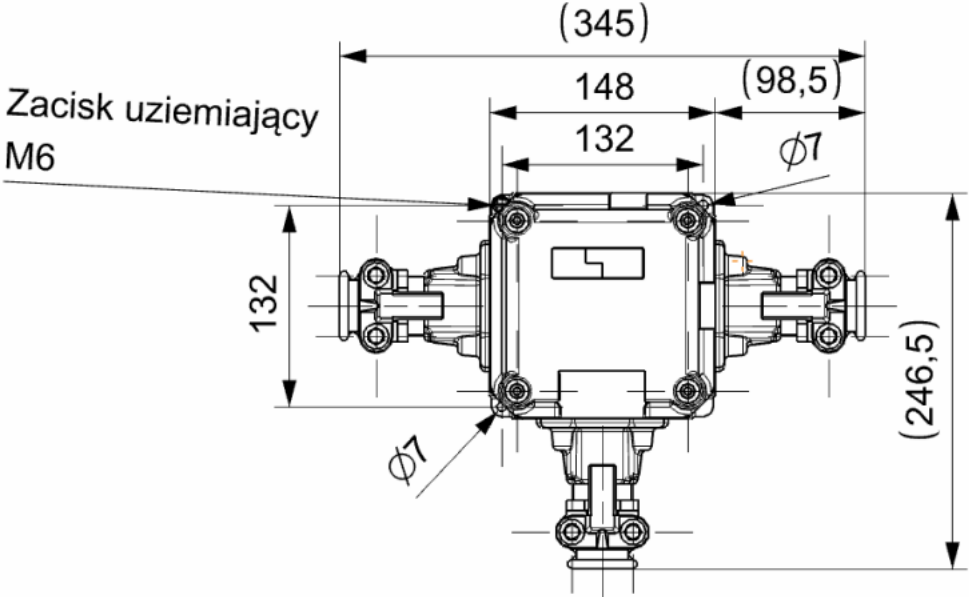
POZYCJA 12				Wypełnia oferent [parametry oferowanego materiału]
Typ		OSP-6 Odmiana I		
Parametry		Wartość		
Napięcie znamionowe		500V		
Prąd Znamionowy ciągły		32A		
częstotliwość znamionowa		50 ÷ 60 Hz		
ilość zacisków i przekroje: ⇒ żył roboczych ⇒ żył uziemiających ⇒ żył pomocniczych		3 x (do 10) mm ² 2 x (do 10) mm ² (3x (do 4 mm ²) +1x(do 10 mm ²))		
średnica zewnętrzna przewodów		6 ÷ 40 mm		
Stopień ochrony		IP 55		
Wykonanie	IM2 Ex d I Mb			
Pokrywa w zestawie	Tak			
Typ zespołu wpustowego	Wielkość uszczelki	Do uszczelnienia przewodów/kabli o $\varnothing$ zw.	Ilość:	
W10M	$\varnothing$ 6 ÷ 10 W1	$\varnothing$ 6 ÷ 10	0	
W20M	$\varnothing$ 10 ÷ 15 W2	$\varnothing$ 10 ÷ 15	0	
	$\varnothing$ 15 ÷ 20 W2	$\varnothing$ 15 ÷ 20		
W30M	$\varnothing$ 20 ÷ 25 W3	$\varnothing$ 20 ÷ 25	3	
	$\varnothing$ 25 ÷ 30 W3	$\varnothing$ 25 ÷ 30		
W40M	$\varnothing$ 30 ÷ 35 W4	$\varnothing$ 30 ÷ 35	0	
	$\varnothing$ 35 ÷ 40 W4	$\varnothing$ 35 ÷ 40		

Wymiary gabarytowe	
Typ oferowanego materiału:	

POZYCJA 13		Wypełnia oferent [parametry oferowanego materiału]
Typ	OSP-6 Odmiana II	
Parametry	Wartość	
Napięcie znamionowe	1000V/500V	
Napięcie znamionowe torów pomocniczych XS	250V	
Napięcie maksymalne torów pomocniczych iskrobezpiecznych XI	90V	
Prąd	63A	

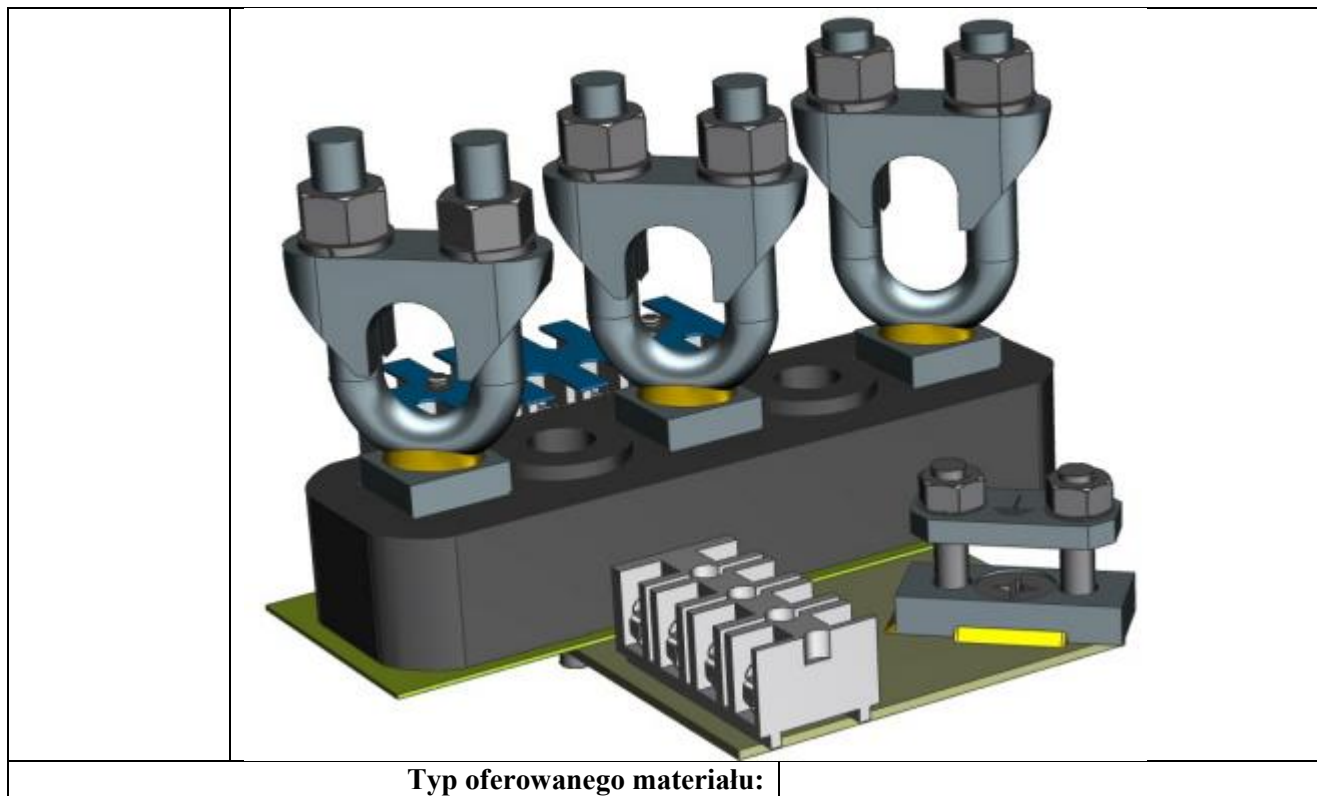
znamionowy torów głównych			
Prąd znamionowy torów pomocniczych		6A	
częstotliwość znamionowa		50 ÷ 60 Hz	
Zaciski torów głównych		3x 3x16mm ²	
Zaciski torów pomocniczych XS		3x 2x4mm ²	
Zaciski torów pomocniczych iskrobezpiecznych XI		4x 2x4mm ²	
Zaciski ochronne		3x16mm ² +1(zewnętrzny)	
Średnica zewnętrzna przewodu/kabla		6 ÷ 40 mm	
Stopień ochrony		IP 55	
Wykonanie	IM2 Ex db I Mb		
Pokrywa w zestawie	Tak		
Typ zespołu wpustowego	Wielkość uszczelki	Do uszczelnienia przewodów/kabli o $\varnothing$ zw.	Ilość:
W10M	$\varnothing$ 6 ÷ 10 W1	$\varnothing$ 6 ÷ 10	0
W20M	$\varnothing$ 10 ÷ 15 W2	$\varnothing$ 10 ÷ 15	0
	$\varnothing$ 15 ÷ 20 W2	$\varnothing$ 15 ÷ 20	
W30M	$\varnothing$ 20 ÷ 25 W3	$\varnothing$ 20 ÷ 25	3
	$\varnothing$ 25 ÷ 30 W3	$\varnothing$ 25 ÷ 30	
W40M	$\varnothing$ 30 ÷ 35 W4	$\varnothing$ 30 ÷ 35	0
	$\varnothing$ 35 ÷ 40 W4	$\varnothing$ 35 ÷ 40	
Wymiary gabarytowe	 Zacisk uziemiający M6		
Typ oferowanego materiału:			

POZYCJA 14				Wypełnia oferent [parametry oferowanego materiału]
Typ		OSP-6 Odmiana II		
Parametry		Wartość		
Napięcie znamionowe		1000V/500V		
Napięcie znamionowe torów pomocniczych XS		250V		
Napięcie maksymalne torów pomocniczych iskrobezpiecznych XI		90V		
Prąd znamionowy torów głównych		63A		
Prąd znamionowy torów pomocniczych		6A		
częstotliwość znamionowa		50 ÷ 60 Hz		
Zaciski torów głównych		3x 3x16mm ²		
Zaciski torów pomocniczych XS		3x 2x4mm ²		
Zaciski torów pomocniczych iskrobezpiecznych XI		4x 2x4mm ²		
Zaciski ochronne		3x16mm ² +1(zewnętrzny)		
Średnica zewnętrzna przewodu/kabla		6 ÷ 40 mm		
Stopień ochrony		IP 55		
Wykonanie	IM2 Ex db I Mb			
Pokrywa w zestawie	Tak			
Typ zespołu wpustowego	Wielkość uszczelki	Do uszczelnienia przewodów/kabli o $\varnothing$ zw.	Ilość:	
W10M	$\varnothing$ 6 ÷ 10 W1	$\varnothing$ 6 ÷ 10	1	
W20M	$\varnothing$ 10 ÷ 15 W2	$\varnothing$ 10 ÷ 15	0	
	$\varnothing$ 15 ÷ 20 W2	$\varnothing$ 15 ÷ 20		
W30M	$\varnothing$ 20 ÷ 25 W3	$\varnothing$ 20 ÷ 25	2	
	$\varnothing$ 25 ÷ 30 W3	$\varnothing$ 25 ÷ 30		
W40M	$\varnothing$ 30 ÷ 35 W4	$\varnothing$ 30 ÷ 35	0	
	$\varnothing$ 35 ÷ 40 W4	$\varnothing$ 35 ÷ 40		

Wymiary gabarytowe	
Typ oferowanego materiału:	

POZYCJA 15		
Typ	Listwa zaciskowa torów głównych 79.4242.01.5 dla WYK.02 skrzynka łączeniowa ognioszczelna SŁO-120/1 BELMA	
Typ oferowanego materiału:		Wypełnia oferent [parametry oferowanego materiału]

POZYCJA 16		Wypełnia oferent [parametry oferowanego materiału]
Typ	Podstawa z zaciskami kabłkowymi 79.4514.01.5 skrzynka łączeniowa ognioszczelna SŁO-120 BELMA	



Typ oferowanego materiału:

POZYCJA 17		Wypełnia oferent [parametry oferowanego materiału]
Typ	Zespół wpustowy ZW25M zakres średnic kabli zew. 15-25mm skrzynka SOŁ/SOP/SOR/SOS BOHAMET	
Wykonanie	I M2 Ex db I Mb	
Średnica zewnętrzna kabla/przew. (mm)	ø 15÷25	
Wielkość	W2	
Średnica wewn. (mm)	ø15÷20 ø20÷25	
Typ oferowanego materiału:		

POZYCJA 18		Wypełnia oferent [parametry oferowanego materiału]
Typ	Korek zaślepiający gniazdo wpustu ZW35Z skrzynka SOŁ/SOP/SOR BOHAMET	
Wykonanie	I M2 Ex db I Mb	
Typ oferowanego materiału:		

POZYCJA 19		Wypełnia oferent [parametry oferowanego materiału]
Typ	Korek zaślepiający gniazdo wpustu ZW45Z skrzynka SOŁ/SOP/SOR BOHAMET	
Wykonanie	I M2 Ex db I Mb	
Typ oferowanego materiału:		

B. Załączone do oferty przedmiotowe środki dowodowe potwierdzające spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego.

1. Załącznik nr 2 – Wykaz parametrów techniczno-użytkowych oferowanego przedmiotu zamówienia.

➤

2. Kopia certyfikatu badania typu WE/UE wydanego przez jednostkę notyfikowaną, określającego możliwość zabudowy urządzenia w przestrzeniach zagrożonych wybuchem zgodnie z wymaganiami zamawiającego.

nr certyfikatu

data wystawienia

data obowiązywania

➤

3. Kopia dopuszczenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego – dla urządzeń przeznaczonych do stosowania w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych, o napięciach znamionowych powyżej 1000 V prądu przemienne.

➤

4. Instrukcja obsługi/ zgodna z zapisami dokumentacji technicznej zdeponowanej w jednostce notyfikowanej oraz certyfikatu badania typu WE/UE i potwierdzająca parametry techniczne wymagane w Załączniku nr 2

➤

5. W przypadku zaoferowania zamiennika (*przypadek zaprzestania produkcji przedmiotu zamówienia*) – **dotyczy pozycji nr 1-5, 15-19:**

- a) karta katalogowa lub dokumentacja techniczno-ruchowa oferowanego wyrobu zawierająca parametry techniczno-użytkowe,
b) oświadczenie producenta o zaprzestaniu produkcji przedmiotowego wyrobu i wprowadzeniu w jego miejsce wyrobu oferowanego, bez utraty certyfikatów/dopuszczeń wydanych dla urządzenia dla którego zamiennik ma zastosowanie.

➤

C. Oświadczenia.

1. Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty

Pozycja	Nazwa handlowa (jeżeli dotyczy)	Producent (nazwa i adres)
1		
2		

2. **Oświadczam**, że oferowany towar jest fabrycznie nowy, wolny od wad prawnych i fizycznych i nie narusza praw majątkowych i niemajątkowych, znaków handlowych, patentów praw autorskich osób trzecich oraz jest zgodny ze złożoną ofertą przetargową. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem przeciwko Zamawiającemu wynikającym z naruszenia praw autorskich, praw własności przemysłowej lub know-how przez przedmiot zamówienia zobowiązuję się przystąpić do sprawy niezwłocznie po zawiadomieniu przez Zamawiającego, a także ponieść wszystkie koszty z tym związane, wliczając w to koszty zapłacone przez Zamawiającego na rzecz osób trzecich, których prawa zostały naruszone.
3. **Oświadczam**, że oferowany przedmiot zamówienia jest przewidziany do zabudowy w podziemnych wyrobiskach górniczych w pomieszczeniach ze stopniem „a”, „b” i „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz „A” i „B” niebezpieczeństwa wybuchu pyłu węglowego oraz musi spełniać wymogi w zakresie ochrony przeciwwybuchowej obowiązujące dla urządzeń grupy I kategorii M2 lub/i M1.
4. **Oświadczam**, że przedmiot zamówienia będzie spełniać wymagania szczegółowe w zależności od rodzaju i budowy urządzeń zawarte w:
 - a) Dyrektywie Niskonapięciowej LVD 2014/35/UE, a w szczególności Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016r. w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz.U. z 2016r., poz. 806).
 - b) Ustawie o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (t.j. Dz. U. z 2022r. poz.1854 z późn. zm), a w szczególności:
 - Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej (Dz.U. z 2016 r., poz. 817).
 - Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie dopuszczania wyrobów do stosowania w zakładach górniczych (Dz.U. z 2004r., poz.1003 z późn. zm.) - **dotyczy wyrobów powyżej 1 kVAC oraz 1,5 kDC.**
5. **Oświadczam**, że oferowany przedmiot zamówienia będzie fabrycznie nowy, a elementy i podzespoły wykorzystane do ich produkcji nie mogą być wcześniej używane lub regenerowane.
6. **Oświadczam**, że ceny ofertowe uwzględniają wszystkie koszty związane z dostawą i kosztami gospodarowania odpadami.
7. **Oświadczam**, że oferowany towar spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w warunkach istniejących zagrożeń.
8. **Oświadczam**, że oferowany towar spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek.
9. **Oświadczam**, że przedmiot zamówienia dostarczony będzie w opakowaniu jednorazowym nie podlegającym zwrotowi.*)
lub
oświadczam, że przedmiot zamówienia dostarczony będzie w opakowaniu zwrotnym tj.:
.....
(jeżeli dotyczy Wypełnia Wykonawca określając rodzaj opakowania)

*)W przypadku braku informacji o rodzaju opakowania Zamawiający traktował będzie opakowanie jako opakowanie jednorazowe nie podlegające zwrotowi.

10. **Oświadczam**, że informacje znajdujące się w pliku
(nazwa pliku dołączonego do oferty)
stanowią informacje będące **tajemnicą przedsiębiorstwa** w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, tj. spełniają **łącznie** trzy warunki:
 - 1) informacja ma charakter (techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub posiada wartość gospodarczą),
 - 2) nie została ujawniona do wiadomości publicznej,
 - 3) podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.

Faktyczne okoliczności potwierdzające zasadność objęcia informacji tajemnicą przedsiębiorstwa:

Ad. 1

Ad. 2

Ad. 3

11. Oświadczam, że kwalifikujemy się do kategorii (odpowiednio zaznaczyć):

- ☐ mikroprzedsiębiorstwo
- ☐ małe przedsiębiorstwo
- ☐ średnie przedsiębiorstwo
- ☐ duże przedsiębiorstwo
- ☐ jednoosobowa działalność gospodarcza
- ☐ inny rodzaj

12. Oświadczam, że wyrób oferowany jako równoważny spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w Załączniku Nr 2 – dotyczy/ nie dotyczy. (niewłaściwe skreślić).

.....

(pieczęć i podpis osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy)