

**WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ
DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WYMAGAŃ**
Dostawa obcinaka hydraulicznego do przewodów dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK
Piaś-Ziemowit, grupa nr 284-28.

1. Wymagania prawne i wymagane parametry techniczno-użytkowe:

1. Wyroby stanowiące przedmiot zamówienia muszą:
 - a. Spełniać wymagania aktualnie obowiązujących przepisów i być zgodne z normami mającymi zastosowanie dla danego wyrobu.
 - b. Być fabrycznie nowe i wolne od wad.
 - c. Spełniać następujące wymagania:

L.p.	Nazwa materiału	Parametry wymagane przez Zamawiającego
1	OBCINAK HYDRAULICZNY DO PRZEWODÓW	- minimalna średnica cięcia: 72 mm
		- maksymalna siła cicia: 77 kN
		- możliwość cięcia bez zdalnego sterowania
		- bezprzewodowa obsługa za pomocą urządzenia Bluetooth
		- rozwarcie nożyc: min. 85mm
		- oświetlenie pola pracy: dioda
		- zasilanie: akumulator LI-Ion min. 18V, min. 5Ah
		- napięcie zasilania ładowarki: 230-240V
		Skład zestawu co najmniej:
		- ładowarka sieciowa
		- 2x akumulator 18V o pojemności 5,0Ah
		- walizka transportowa

Urządzenie musi być wyposażone w transponder pasywny, szczegółowo opisany w załączniku nr 5.

2. Wymagane dokumenty, które należy załączyć do oferty:

1. Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek.
2. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
3. Oświadczenie o statusie przedsiębiorcy.
4. Wykaz parametrów techniczno – użytkowych oferowanego przedmiotu zamówienia do potwierdzenia przez wykonawcę – załącznik nr 2.
5. Karta katalogowa potwierdzająca parametry.
6. Dokumenty dotyczące transponderów pasywnych: karta katalogowa lub DTR potwierdzająca parametry.

3. Wymagane dokumenty, które należy dostarczyć wraz z przedmiotem zamówienia:**Przy każdej dostawie:**

1. Dokument dostawy (WZ) z wpisanym numerem zamówienia.
2. Deklaracja zgodności
3. Instrukcja obsługi
4. Karta gwarancyjna

4. Wymagania dotyczące gwarancji: min. 24 miesiące od dostawy do Zamawiającego**5. Inne:**

Termin dostawy: **do 21 dni** od daty otrzymania zamówienia.

Zakup realizowany ze środków Funduszu Prewencyjnego.

.....
Data

.....
Imię i nazwisko, podpis

WYKAZ PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO POTWIERDZENIA PRZEZ WYKONAWCĘ

Oferowane urządzenie (nazwa, typ):

.....

L.p.	Nazwa materiału	Parametry wymagane przez Zamawiającego	Parametry oferowane przez Wykonawcę (wpisać odpowiednio TAK/NIE lub wartość parametru)
1	OBCINAK HYDRAULICZNY DO PRZEWODÓW	- minimalna średnica cięcia: 72 mm	
		- maksymalna siła cicia: 77 kN	
		- możliwość cięcia bez zdalnego sterowania	
		- bezprzewodowa obsługa za pomocą urządzenia Bluetooth	
		- rozwarcie nożyc: min. 85mm	
		- oświetlenie pola pracy: dioda	
		- zasilanie: akumulator LI-Ion min. 18V, min. 5Ah	
		- napięcie zasilania ładowarki: 230-240V	
		Skład zestawu co najmniej:	
		- ładowarka sieciowa	
		- 2x akumulator 18V o pojemności 5,0Ah	
		- walizka transportowa	

.....
(pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania **Wykonawcy/Pełnomocnika Wykonawcy**)

Wymagania prawno-techniczne przy zakupie nowych środków trwałych, dla których wymagane jest wyposażenie w elementy (transpondery pasywne) do elektronicznej identyfikacji.

1. Zabudowany transponder pasywny powinien spełniać poniższe parametry:

- częstotliwość pracy 13,56 MHz,
- numer identyfikacyjny powinien być zapisany w ogólnie przyjętym standardzie (Mifare, ISO 14443 typ A/B, ISO 15693, I-CODE) tj. odczytywanym przez terminal mobilny dostosowany do wymaganej częstotliwości,
- temperatura robocza pracy od -10°C do +40 °C,
- umieszczony w trwałej obudowie (np. zalewie z tworzywa) umożliwiającej bezpośredni montaż na środkach trwałych za pomocą techniki klejenia, spawania lub opaskami stalowymi.

2. Wymagania prawne oraz wymagane parametry techniczno-użytkowe.

Transponder pasywny powinien posiadać:

- a) Instrukcję użytkowania lub DTR potwierdzającą spełnienie wymagań technicznych.
- b) Zamawiający wymaga, aby transponder pasywny był fabrycznie nowy. Pod pojęciem „fabrycznie nowy” rozumie się produkt wykonany z pełnowartościowych elementów, bez śladów użytkowania i uszkodzenia, wolny od wad technicznych i prawnych, dopuszczony do obrotu.
- c) Zamawiający nie dopuszcza dostawy podzespołów poddanych procesowi odnowienia (ang. refurbished).
- d) Transponder pasywny powinien być zamocowany w miejscu ustalonym z Zamawiającym^{*)}
- e) Zabudowa transpondera pasywnego nie może powodować powstania nowego urządzenia.

Poniżej (informacyjnie) dostępne typy transponderów pasywnych (producent ELSTA – Wieliczka).

Nazwa materiału
Transponder pasywny pracujący w paśmie częstotliwości 13,56 MHz w obudowach przeznaczonych do montażu na środkach trwałych w warunkach powierzchniowych w wersjach: ▪ IEID-01/N - klejony ▪ IEID-01/L1 - opaskowy

Wzór N


Transponder nie-atex do montażu metodą klejenia



- IEID-01/N - klejony

Wzór L1

Transponder nie-atex, elastyczny, do montażu za pomocą opasek stalowych

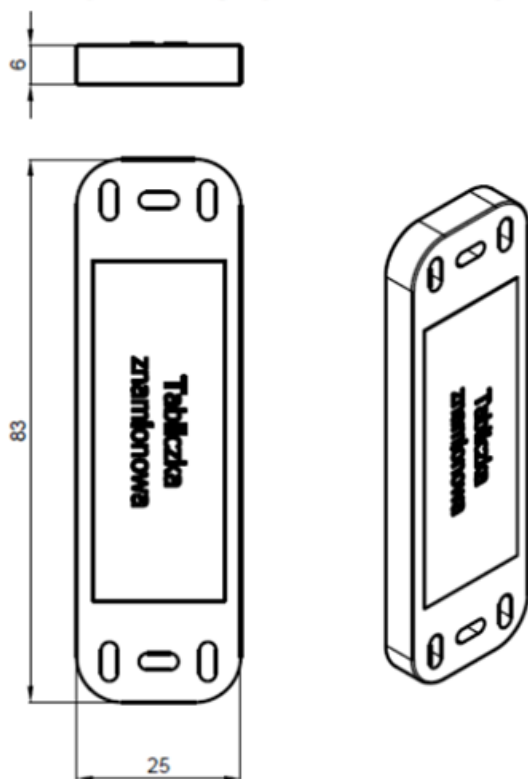

- IEID-01/L1 - opaskowy