

**WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ
DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WYMAGAŃ
Dostawa osadzaka akumulatorowego dla PGG S.A. KWK ROW Ruch Marcel - nr grupy
materiałowej 286-3.**

1. Wymagania prawne i wymagane parametry techniczno-użytkowe:

1. Wyroby stanowiące przedmiot zamówienia muszą:
 - a. Spełniać wymagania aktualnie obowiązujących przepisów i być zgodne z normami mającymi zastosowanie dla danego wyrobu.
 - b. Być fabrycznie nowe i wolne od wad.
 - c. Spełniać następujące wymagania:
 - d. Dopuszcza się składania ofert równoważnych o parametrach nie gorszych od wymaganych.

L.p.	Nazwa materiału	Parametry wymagane przez Zamawiającego
1.	OSADZAK AKUMULATOROWY BX 4-ME-22 DO BETONU I STALI lub równoważny	- Typ narzędzia: akumulatorowy osadzak do betonu stali - Technologia osadzania: bez gazowa, elektromagnetyczna do betonu i stali - Rodzaj mocowania: Gwoździe taśmowe (do betonu i stali) - Obsługiwana długość gwoździ: 14-45 mm - Częstotliwość osadzania: do 1000 osadzeń/godz. - Akumulator w zestawie: 2 szt. - Ładowarka w zestawie - współpracuje z zestawem gwoździ: • ZESTAW GWOŹDZI DO BETONU I STALI: (X-C B4 MX, X-P B4 MX, X-S B4 MX, gwoździe do betonu i stali magazynkowe) Zawartość zestawu co najmniej: - Osadzak - 1x Prowadnica kołka X-FG B4-ME pokryty - 2 akumulatory - Ładowarka - Walizka transportowa z tworzywa - Smar techniczny do konserwacji komory osadzania

Urządzenie musi być wyposażone w transponder pasywny, szczegółowo opisany w załączniku nr 5.

2. Wymagane dokumenty, które należy załączyć do oferty:

1. Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek – zał.nr 3.
2. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – zał. nr 4.
3. Oświadczenie o statusie przedsiębiorcy – zgodnie ze wzorem – zał. nr 5.
4. Wykaz parametrów techniczno – użytkowych oferowanego przedmiotu zamówienia do potwierdzenia przez wykonawcę – załącznik nr 2.
5. Karta katalogowa potwierdzająca parametry Zamawiającego **(w języku polskim)**
7. **Dokumenty dotyczące transponderów pasywnych:** karta katalogowa lub DTR potwierdzająca parametry

3. Wymagane dokumenty, które należy dostarczyć wraz z przedmiotem zamówienia:

1. Dokument dostawy (WZ) z wpisanym numerem zamówienia.
2. Deklaracja zgodności.
3. Instrukcja obsługi
4. Karta gwarancyjna

4. Wymagania dotyczące gwarancji:

- min. 12 miesięcy od dostawy do Zamawiającego

5. Inne:

Termin dostawy: do 30 dni od daty otrzymania zamówienia

09.12.2025

Data

Polska Grupa Górnicza S.A.
Oddział KWK ROW Ruch Marcel
Nadsztygar Elektryczny
Sektów Podstawowych i Ruchu Powierzchni


Imię i nazwisko, podpis

WYKAZ PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO POTWIERDZENIA PRZEZ WYKONAWCĘ

Oferowane urządzenie (nazwa, model):

.....

Nazwa materiału	Parametry wymagane przez Zamawiającego	Parametry oferowane przez Wykonawcę (wpisać odpowiednio TAK/NIE lub wartość dla każdego parametru)
OSADZAK AKUMULATOROWY BX DO BETONU I STALI lub równoważny	Typ narzędzia: akumulatorowy osadzak do betonu stali	
	Technologia osadzania: bez gazowa, elektromagnetyczna do betonu i stali	
	Rodzaj mocowania: Gwoździe taśmowe (do betonu i stali)	
	Obsługiwana długość gwoździ: od 14 mm do 45 mm	
	Częstotliwość osadzania: do 1000 osadzeń/godz.	
	Akumulator w zestawie: 2 szt.	
	Ładowarka w zestawie	
	współpracuje z zestawem gwoździ: • ZESTAW GWOŹDZI DO BETONU i STALI: (X-C B4 MX, X-P B4 MX, X-S B4 MX - gwoździe do betonu i stali magazynkowe)	
	Zawartość zestawu co najmniej:	
	- Osadzak	
	- 1x Prowadnica kołka X-FG B4-ME pokryty	
	- 2 akumulatory	
	- Ładowarka	
	- Walizka transportowa z tworzywa	
	- Smar techniczny do konserwacji komory osadzania	

Urządzenie będzie wyposażone w transponder pasywny.

.....
(pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania **Wykonawcy/Pełnomocnika Wykonawcy**

Wymagania prawno-techniczne przy zakupie nowych środków trwałych, dla których wymagane jest wyposażenie w elementy (transpondery pasywne) do elektronicznej identyfikacji.

1. Zabudowany transponder pasywny powinien spełniać poniższe parametry:

- częstotliwość pracy 13,56 MHz,
- numer identyfikacyjny powinien być zapisany w ogólnie przyjętym standardzie (Mifare, ISO 14443 typ A/B, ISO 15693, I-CODE) tj. odczytywanym przez terminal mobilny dostosowany do wymaganej częstotliwości,
- temperatura robocza pracy od -10°C do +40 °C,
- umieszczony w trwałej obudowie (np. zalewie z tworzywa) umożliwiającej bezpośredni montaż na środkach trwałych za pomocą techniki klejenia, spawania lub opaskami stalowymi.

2. Wymagania prawne oraz wymagane parametry techniczno-użytkowe.

Transponder pasywny powinien posiadać:


- a) Instrukcję użytkowania lub DTR potwierdzającą spełnienie wymagań technicznych.
- b) Zamawiający wymaga, aby transponder pasywny był fabrycznie nowy. Pod pojęciem „fabrycznie nowy” rozumie się produkt wykonany z pełnowartościowych elementów, bez śladów użytkowania i uszkodzenia, wolny od wad technicznych i prawnych, dopuszczony do obrotu.
- c) Zamawiający nie dopuszcza dostawy podzespołów poddanych procesowi odnowienia (ang. refurbished).
- d) Transponder pasywny powinien być zamocowany w miejscu ustalonym z Zamawiającym^{*)}
- e) Zabudowa transpondera pasywnego nie może powodować powstania nowego urządzenia.

Poniżej (informacyjnie) dostępne typy transponderów pasywnych (producent ELSTA – Wieliczka).

Nazwa materiału
Transponder pasywny pracujący w paśmie częstotliwości 13,56 MHz w obudowach przeznaczonych do montażu na środkach trwałych w warunkach powierzchniowych w wersjach: ▪ IEID-01/N - klejony ▪ IEID-01/L1 - opaskowy

Wzór N


Transponder nie-atex do montażu metodą klejenia

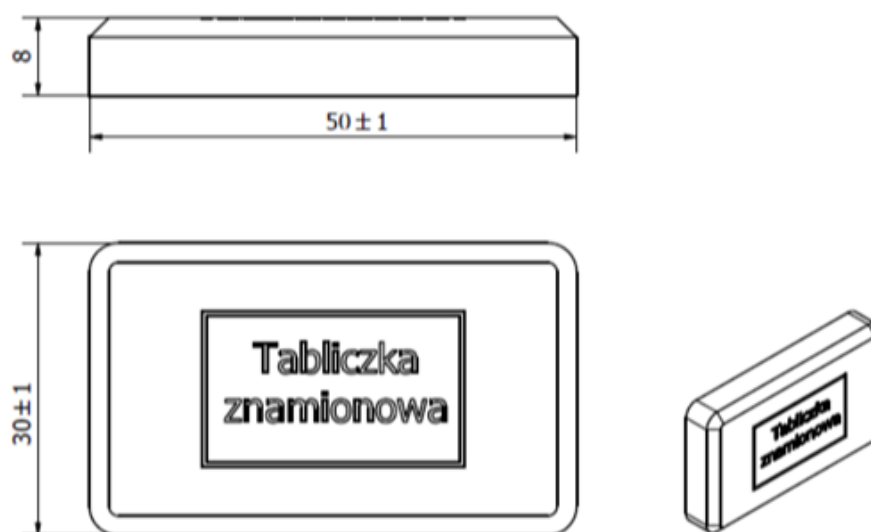

- IEID-01/N - klejony

Wzór L1

Transponder nie-atex, elastyczny, do montażu za pomocą opasek stalowych

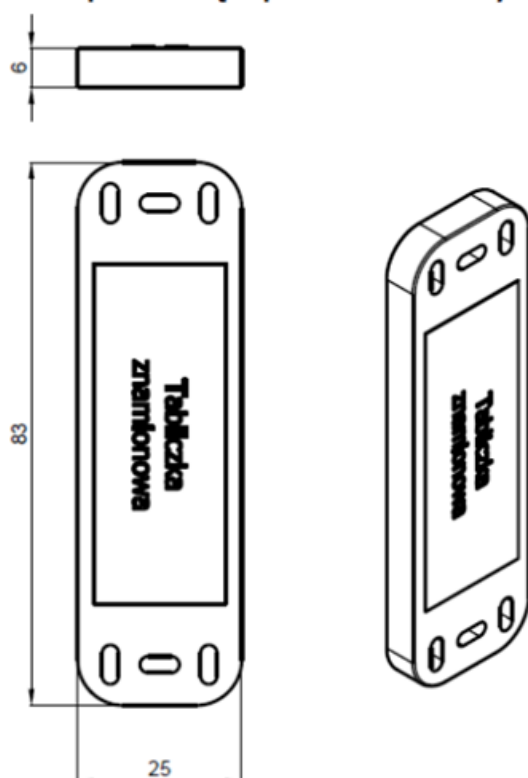

- IEID-01/L1 - opaskowy