


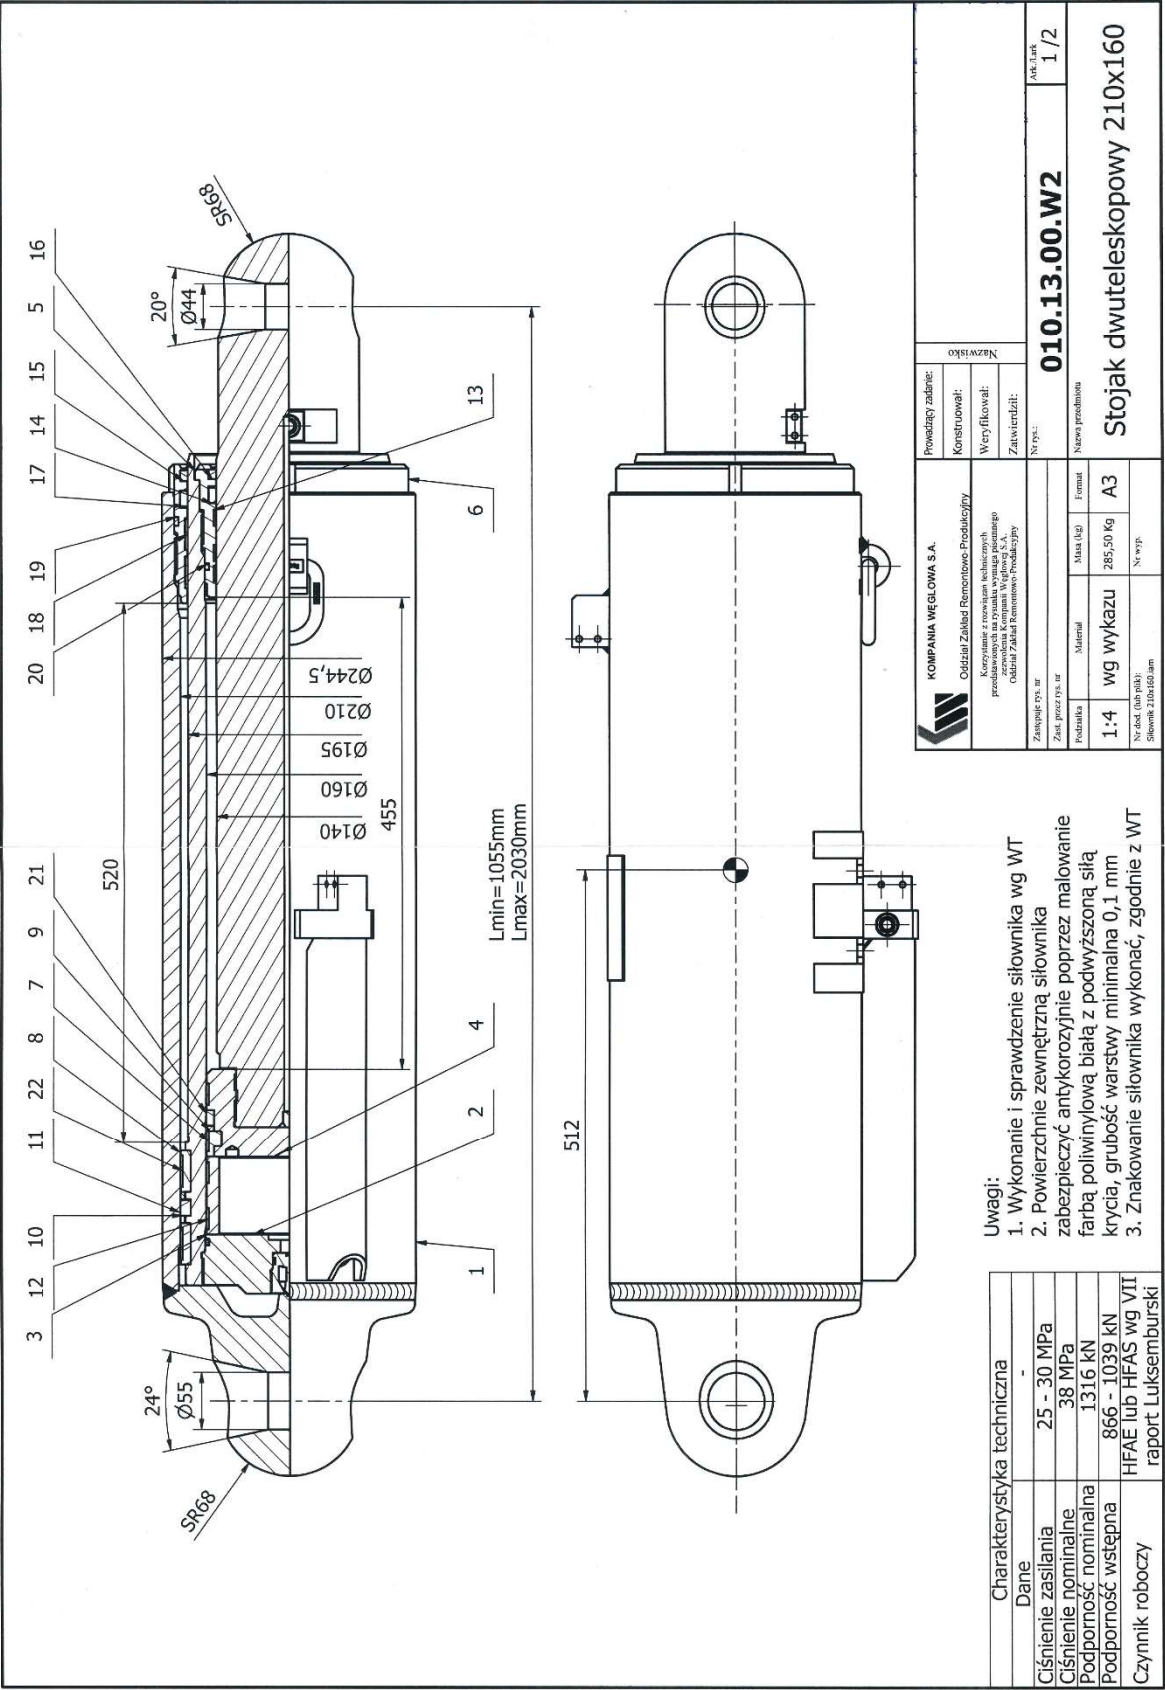

Nazwa		Stojak dwuteleskopowy 210x160		Nazwisko	
KOMPANIA WĘGLOWA S.A.					
Oddział Zakład Remontowo-Produkcyjny				Prowadzący zadanie:	
Korzystanie z informacji zawartych w wykazach wymaga pisemnego zezwolenie Kompania Węglowa S.A. Oddział Zakład Remontowo-Produkcyjny		Nr rysunku		Konstruował:	
		Art./L. ark.		Weryfikował:	
		2 / 2		Zatwierdził:	
Lp.	Nazwa	Nr rys., norma, katalog	Masa [kg]	Materiał	Uwagi
			szt.	Masa sztuki	
1	Spodnik	010.13.01.W2	1	97,60 Kg	wg wykazu
2	Rdzennik pośredni	010.13.02.W2	1	66,14 Kg	wg wykazu
3	Tuleja dystansowa	010.13.03.W2	1	2,93 Kg	S355J2G3
4	Rdzennik kompletny	010.13.04.W2	1	101,79 Kg	wg wykazu
5	Tuleja dławicy mała	010.13.05.W2	1	5,28 Kg	32HA
6	Tuleja dławicy	010.13.06.W2	1	6,62 Kg	32HA
7	Pierścień dzielony	010.13.11.W2	1	0,85 Kg	S355J2G3
8	Pierścień dzielony 1	010.13.12.W2	2	1,54 Kg	S355J2G3
9	Pierścień oporowy 2	010.13.13.W2	1	0,13 Kg	S355J2G3
10	Pierścień oporowy 1	010.13.14.W2	2	0,16 Kg	S355J2G3
11	Uszczelnienie USMT 210x190x15		1	0,10 Kg	Katalog DOZUT
12	Pierścień prowadzący PP 160x155x20		4	0,03 Kg	Katalog DOZUT
13	Pierścień prowadzący PP 140x145x15		3	0,02 Kg	Katalog DOZUT
14	Uszczelnienie dławicy Usmd 140x155x15		1	0,06 Kg	Katalog DOZUT
15	Pierścień zgarniający PZ 195x210x16x10		1	0,06 Kg	Katalog SIWL
16	Pierścień zgarniający PZ 140x155x12x9		1	0,03 Kg	Katalog DOZUT
17	Uszczelnienie dławicy Usmd 195x210x15		1	0,08 Kg	Katalog DOZUT
18	Pierścień prowadzący PP 200x195x30		2	0,05 Kg	Katalog DOZUT
19	Uszczelnienie Hallite typ 155 216x208x8,2		1	0,02 Kg	Katalog Hallite
20	O-ring 150x5	PN-64/M-73093	1	0,01 Kg	Katalog DOZUT
21	Uszczelnienie USMT 160x145x15		1	0,06 Kg	Katalog DOZUT
22	Pierścień prowadzący PP 210x205x30		2	0,05 Kg	POM S